QUICKINFO Für Ihren schnellen Einstieg: A-ÖFFNER Typ A

KFV The Protection Company
Ein Unternehmen der SIEGENIA-AUBI Gruppe.

1.) Mechanischer Einbau

Zusätzliche Schlosstasche oben im Bereich von dem Anschlusskabel um ca. 15 mm vergrößern.

ACHTUNG: Metallspäne an den Anschlussklemmen des A-ÖFFNER können die Elektronik im Inneren zerstören.

2.) Anschlüsse A-ÖFFNER

Anschlüsse	Funktion
2; 3	Betriebsspannung 24 VDC von dem Netzteil Klemme 2 = + Klemme 3 = –
4	Externes Entriegelsignal. Wird an diese Klemme +24 VDC für ca. 1 Sek. angelegt, so findet ein Öffnungsvorgang statt.
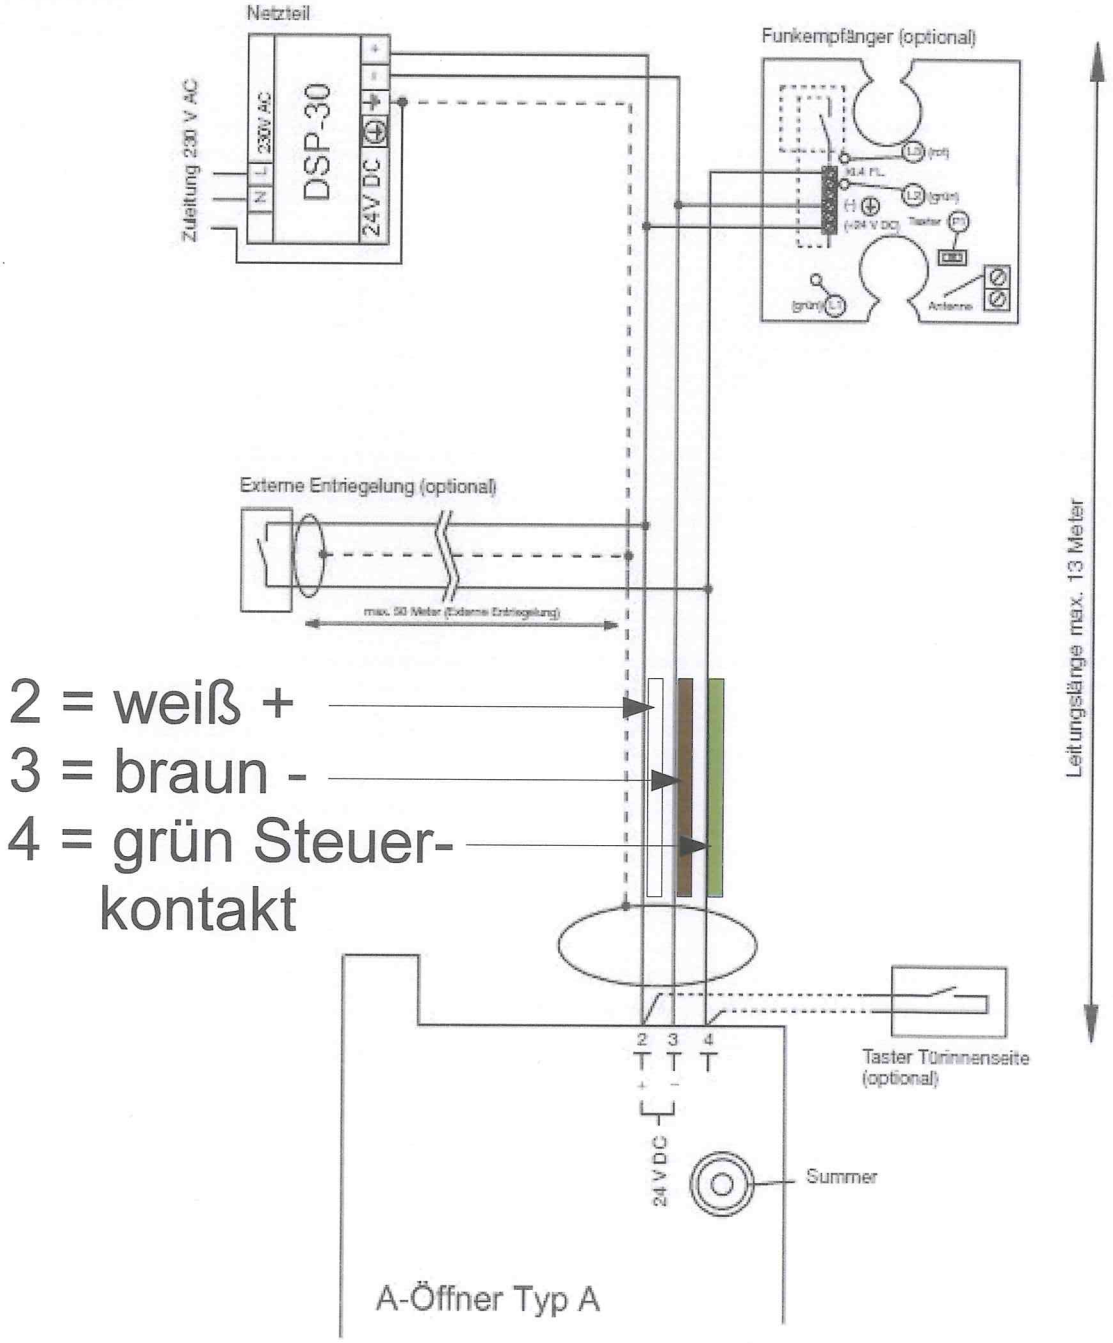
4.) Stromlaufplan A-ÖFFNER